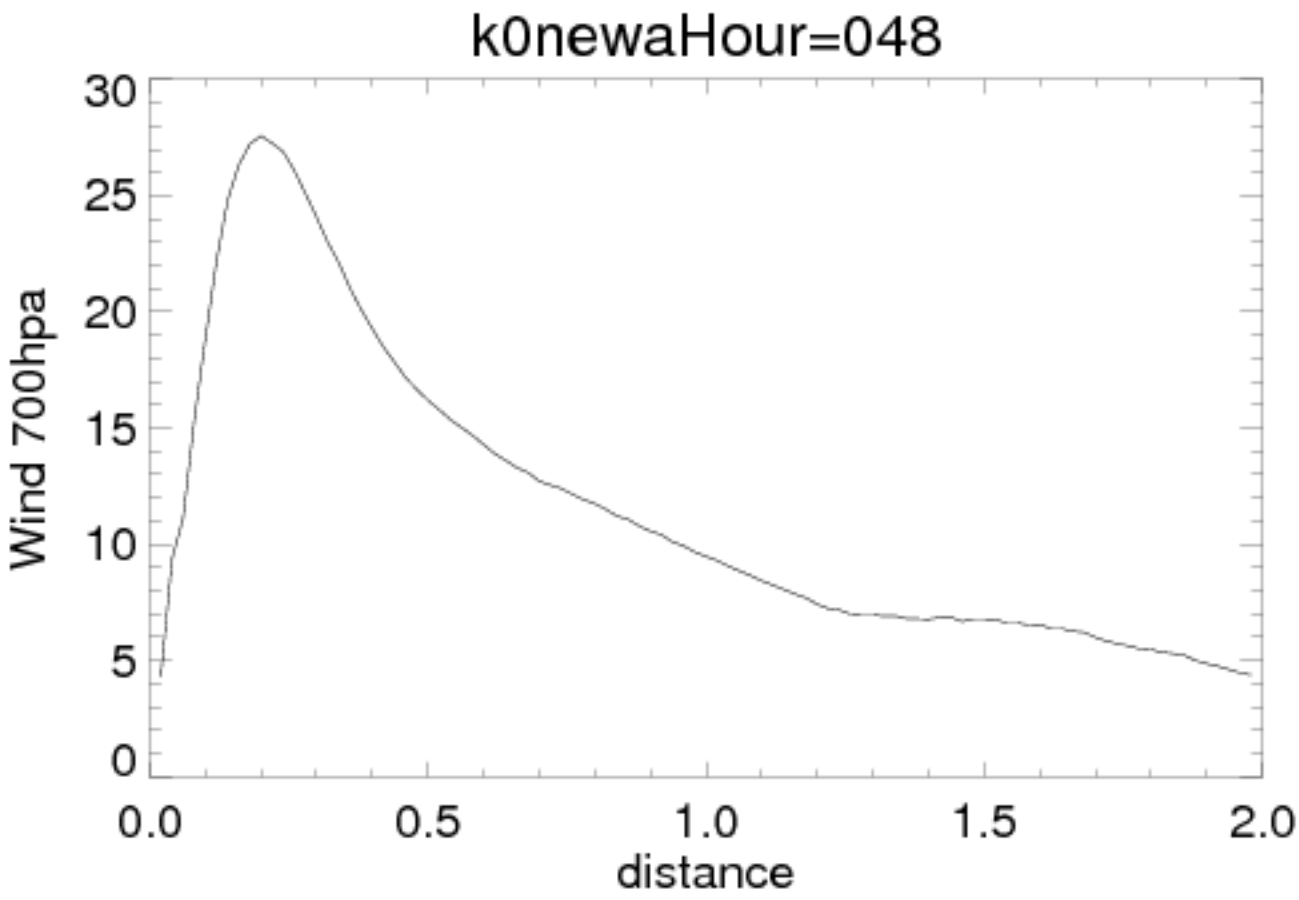
k0newaHour=048
Wind 700hpa
distance
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0

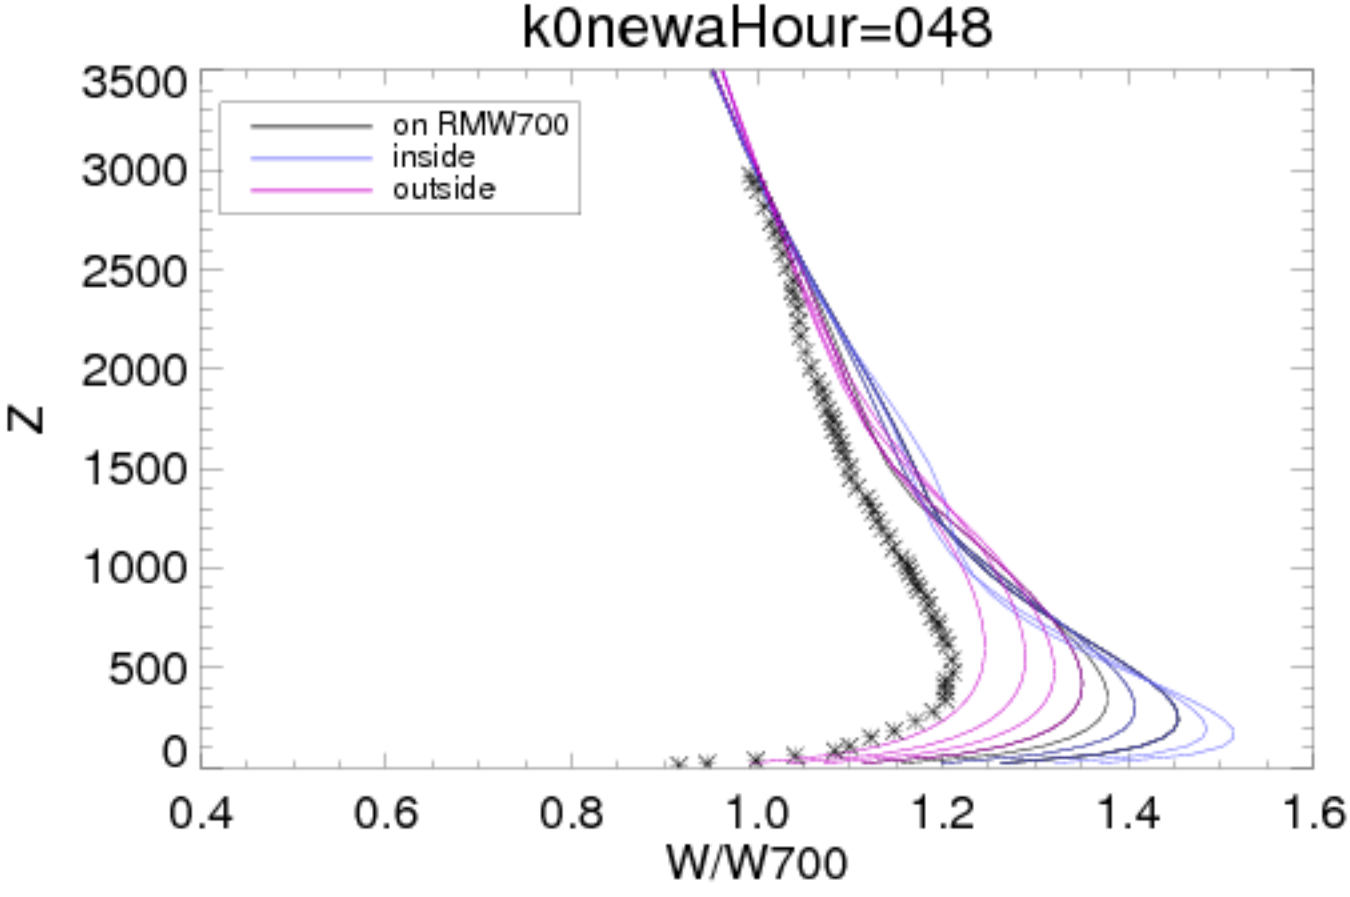
k0newaHour=048
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

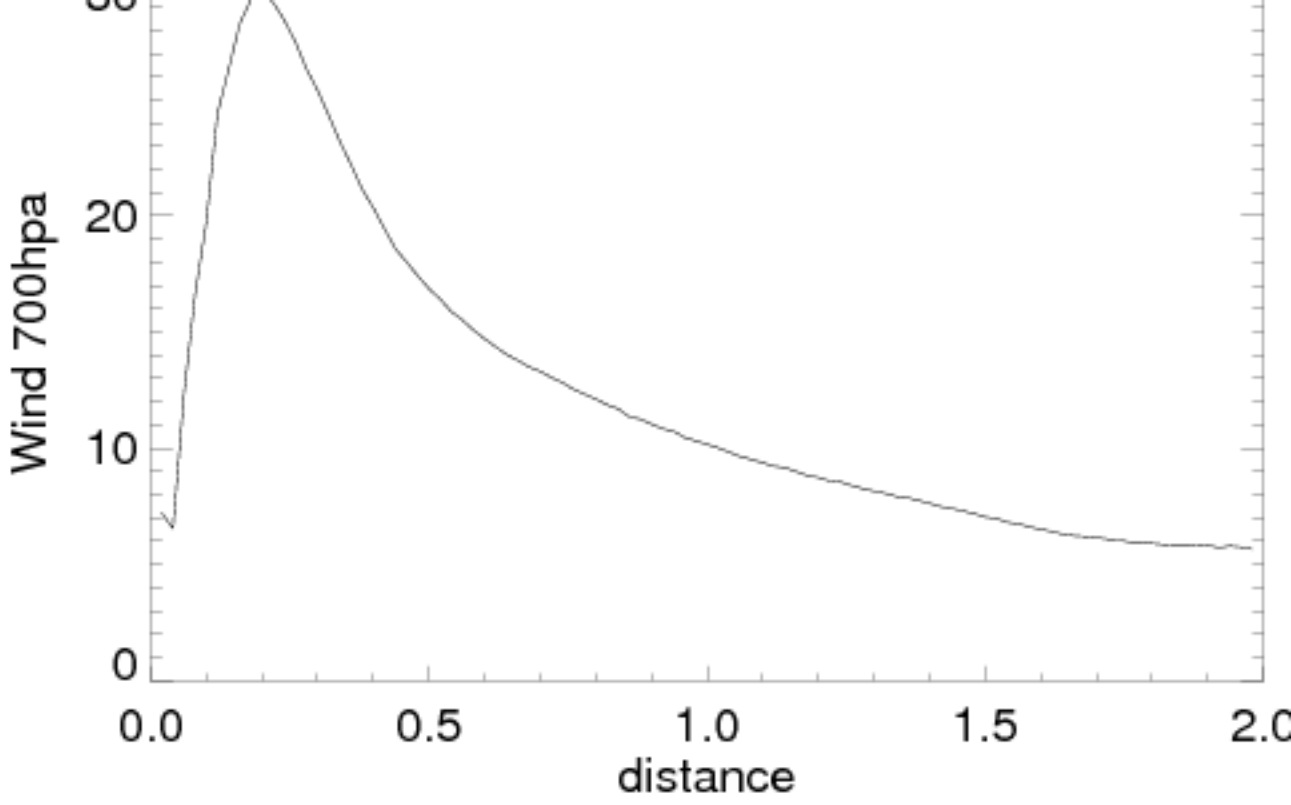
Wind 700hpa
0
10
20
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

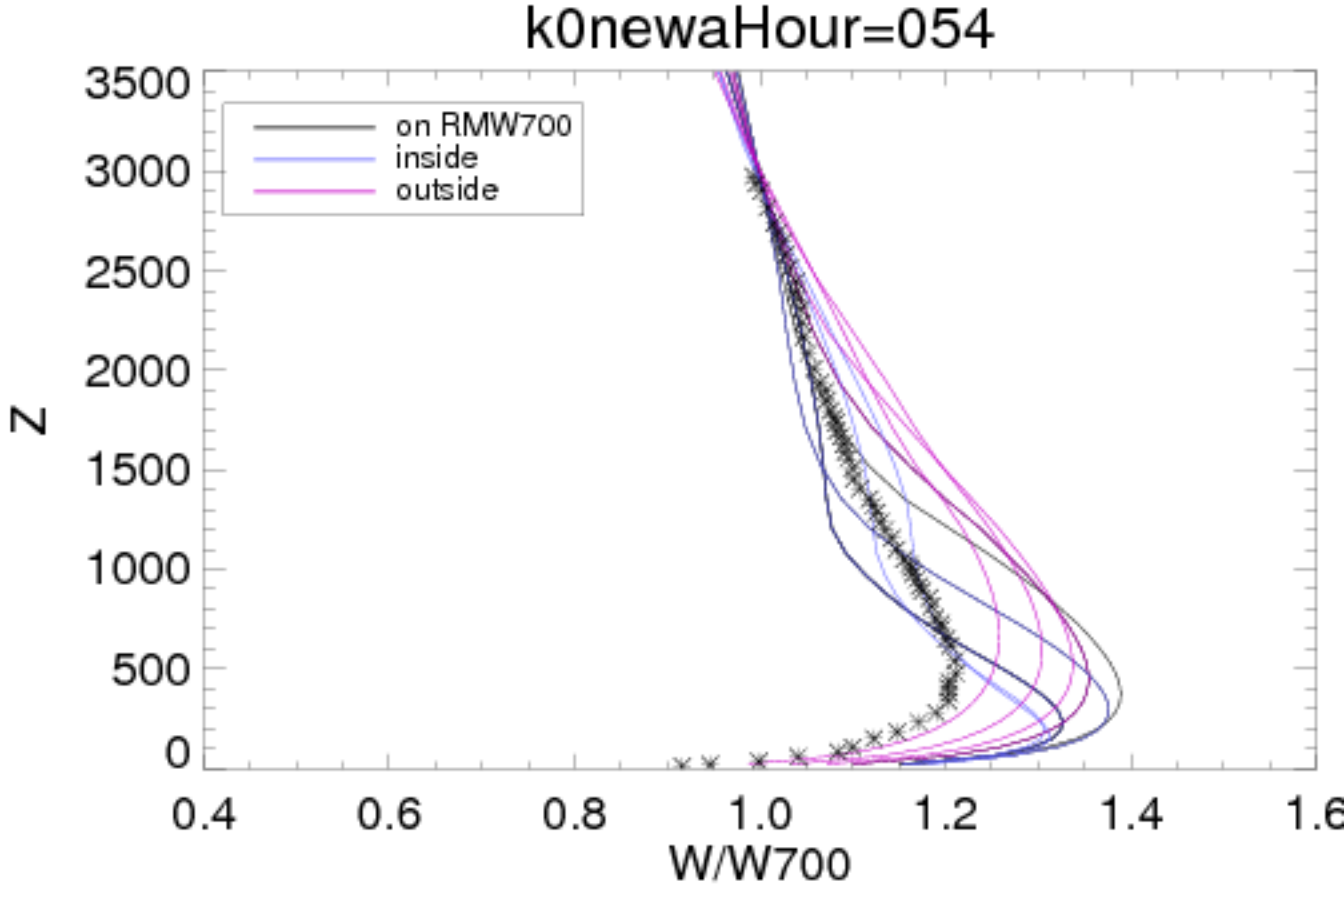
k0newaHour=054
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

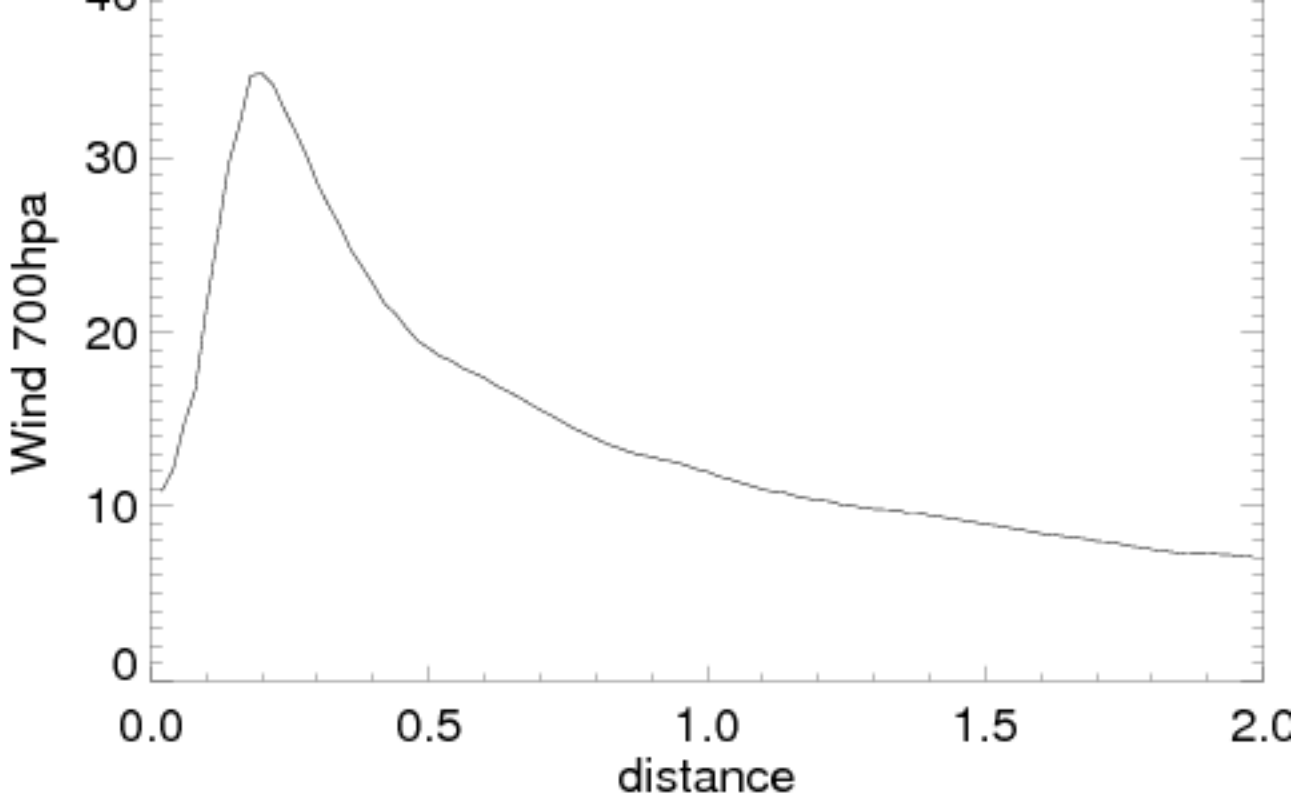
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

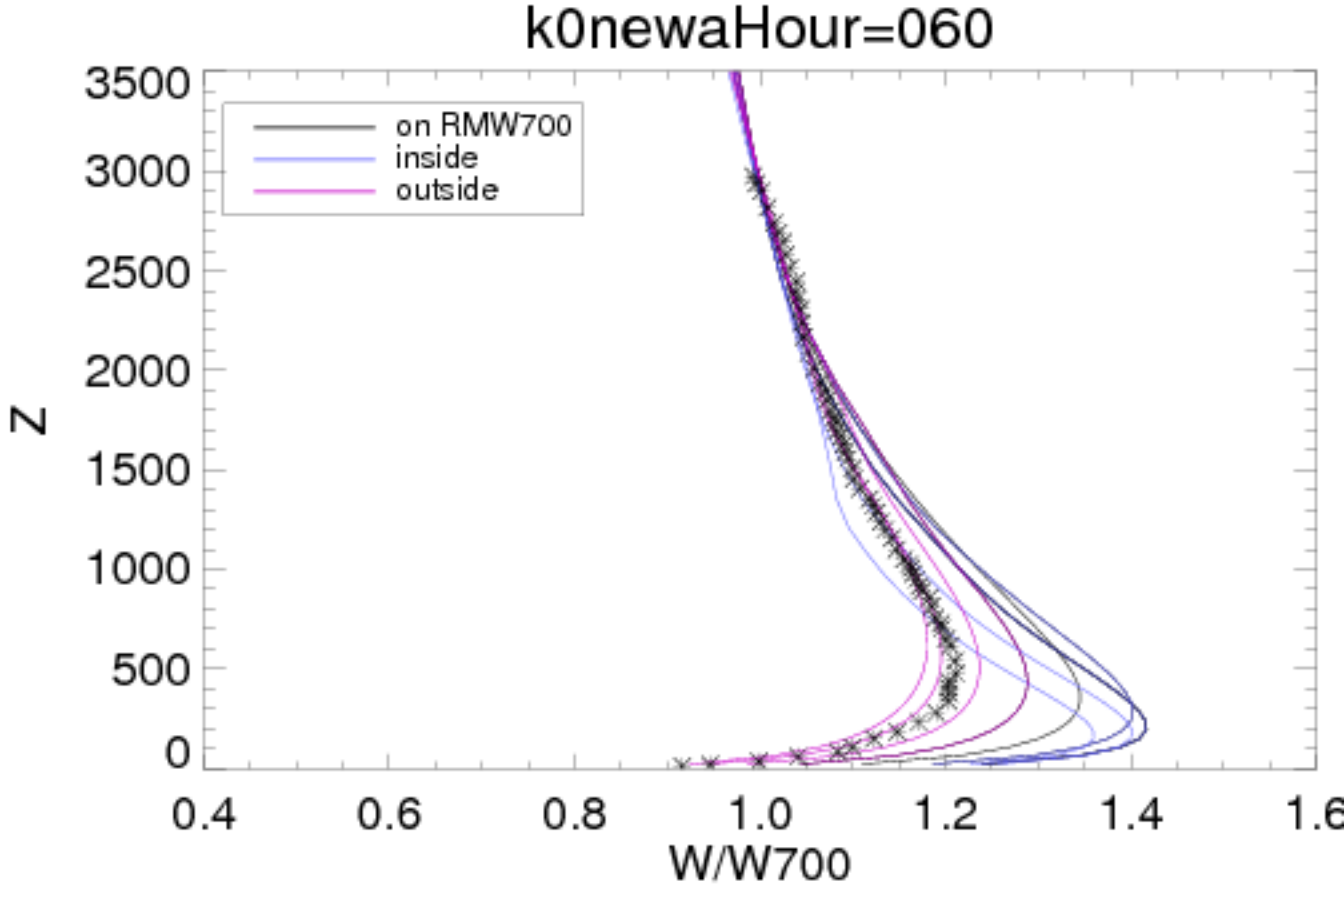
k0newaHour=060
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

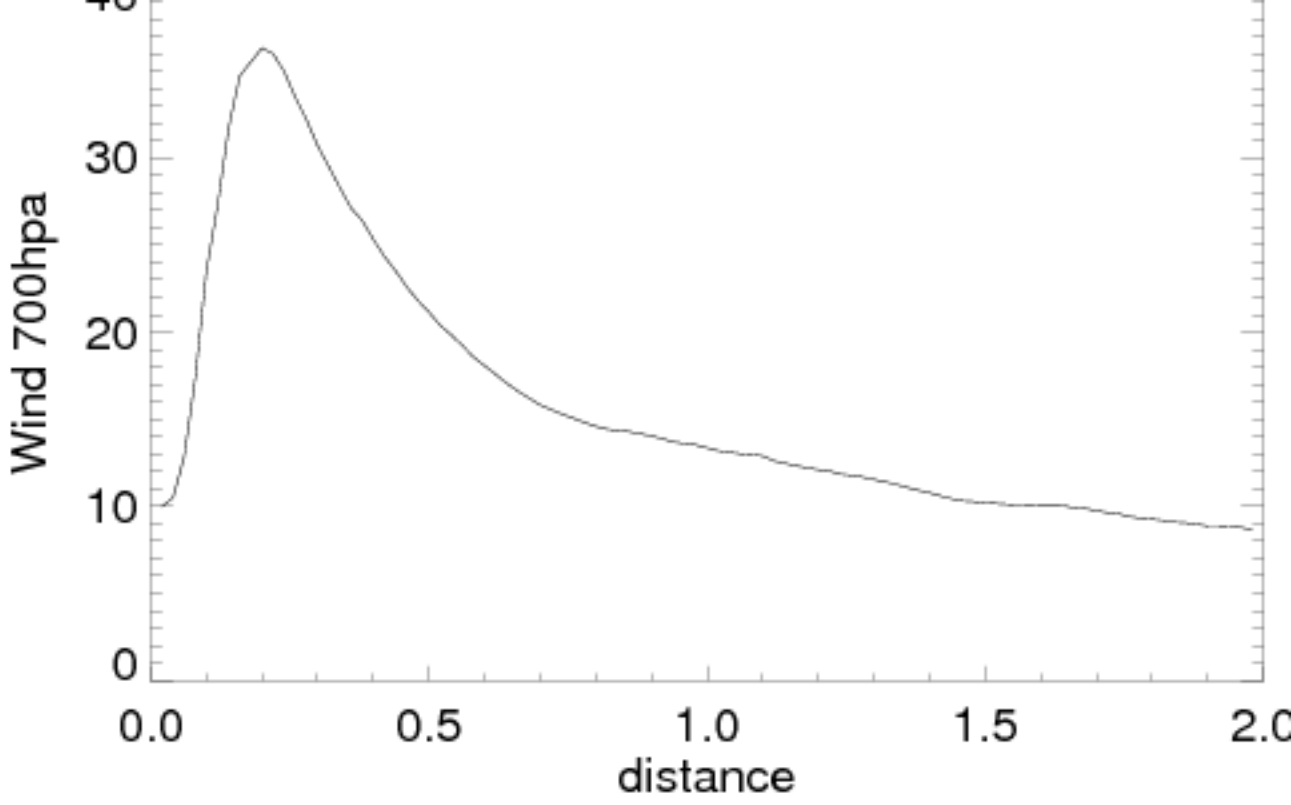
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

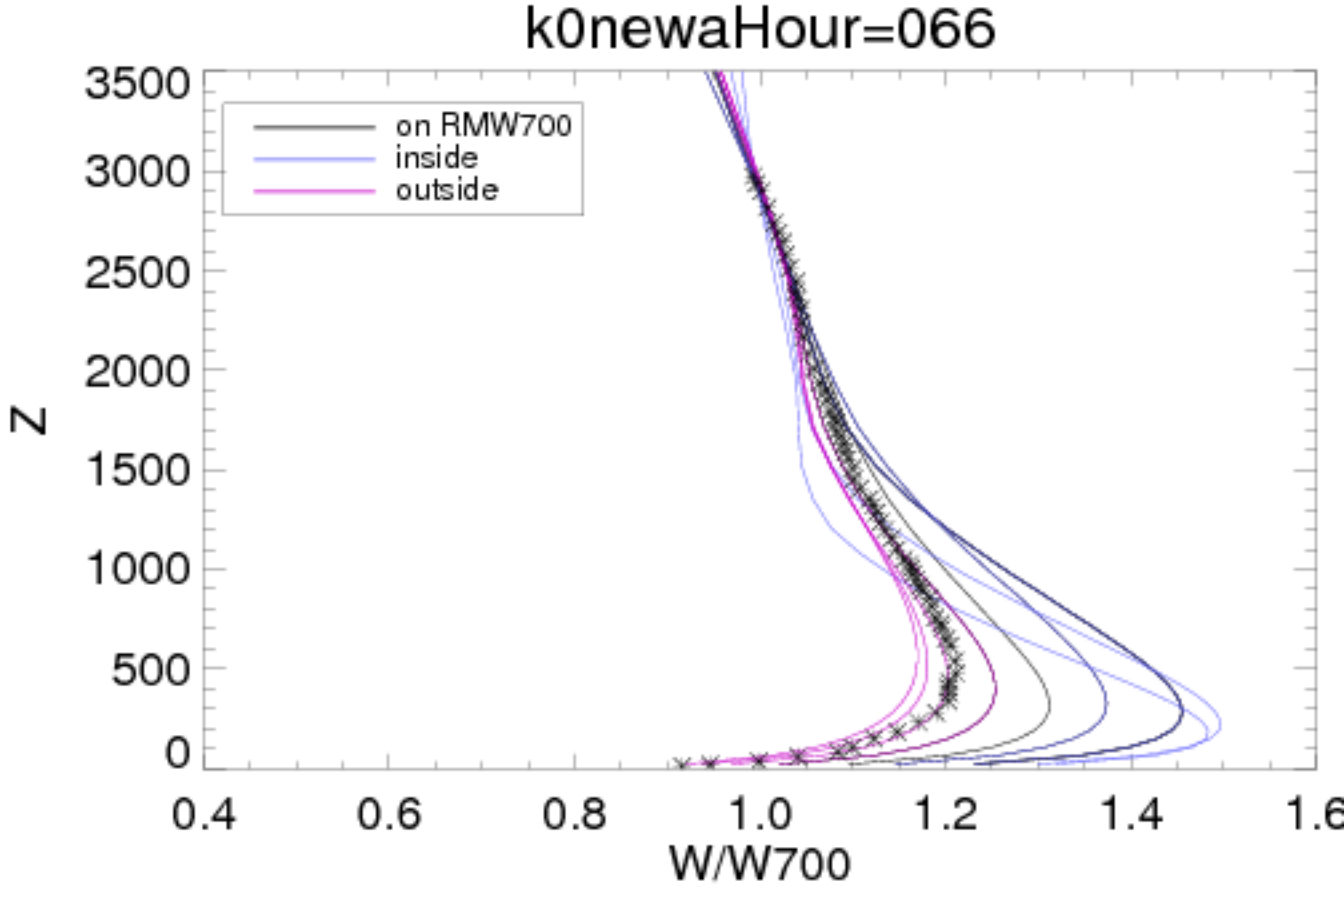
k0newaHour=066
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

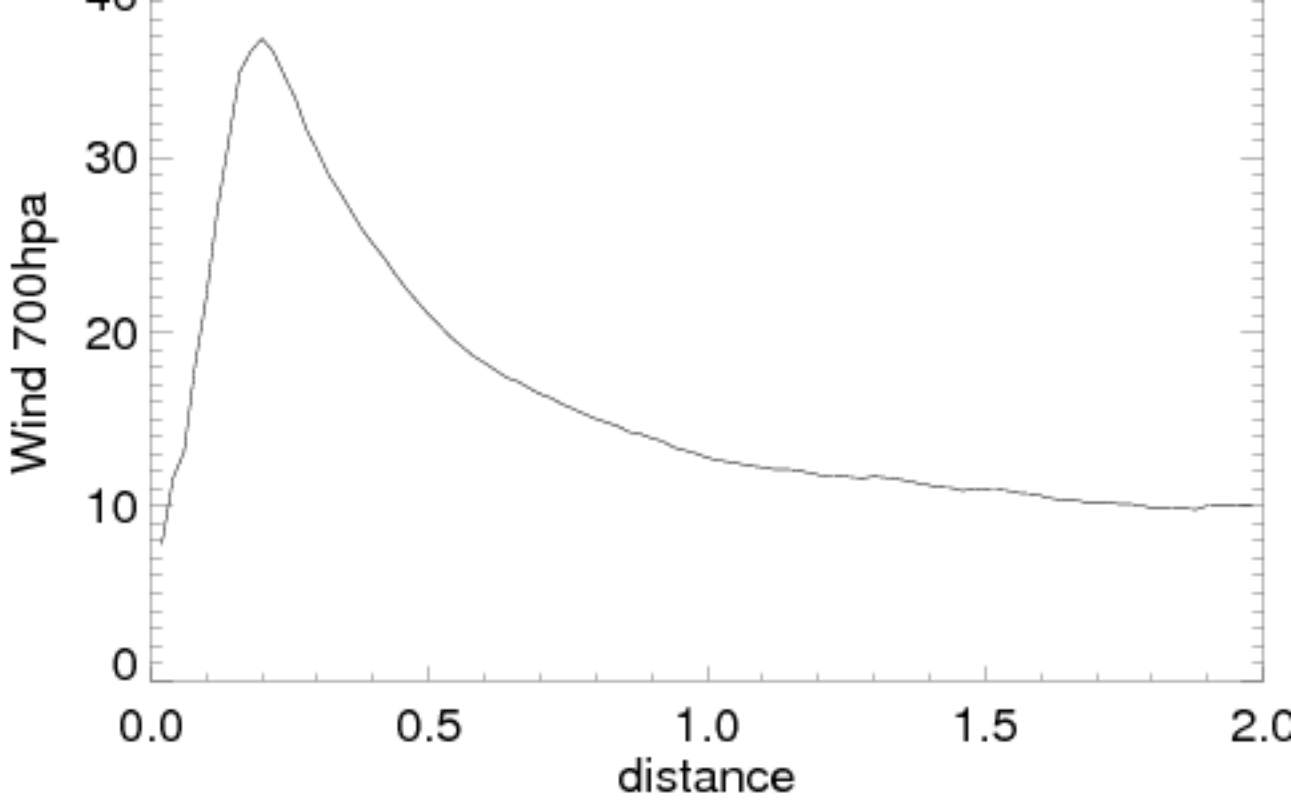
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

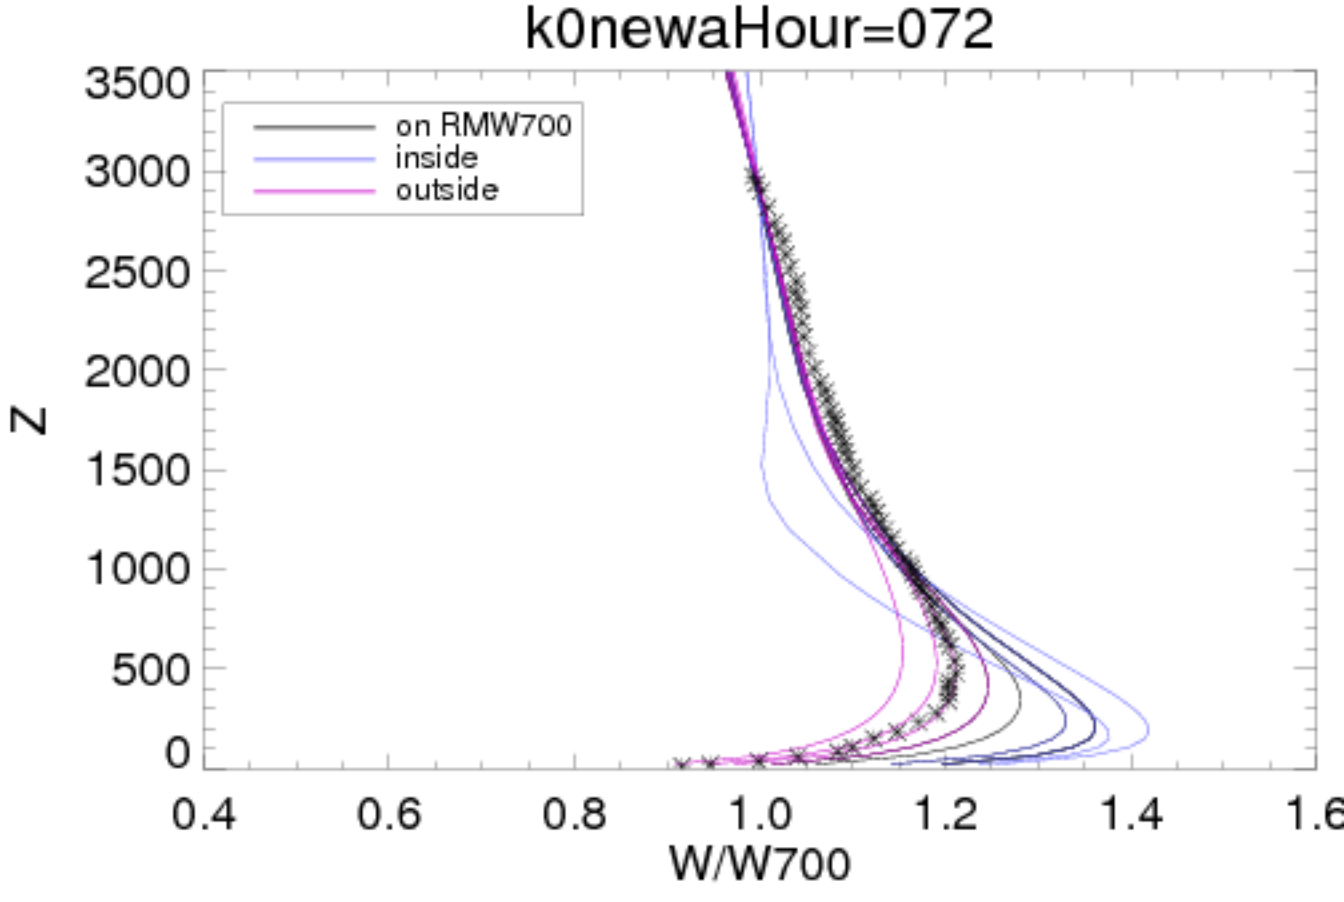
k0newaHour=072
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

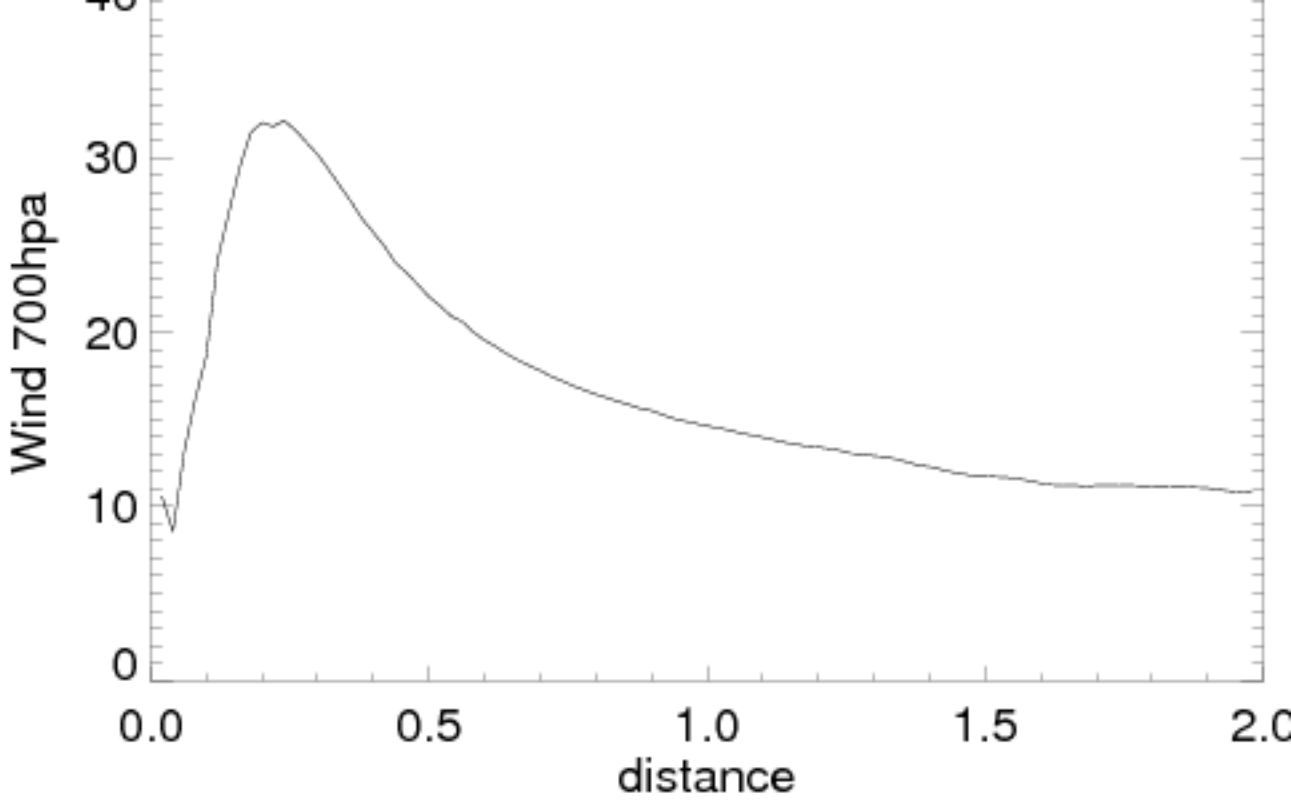
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

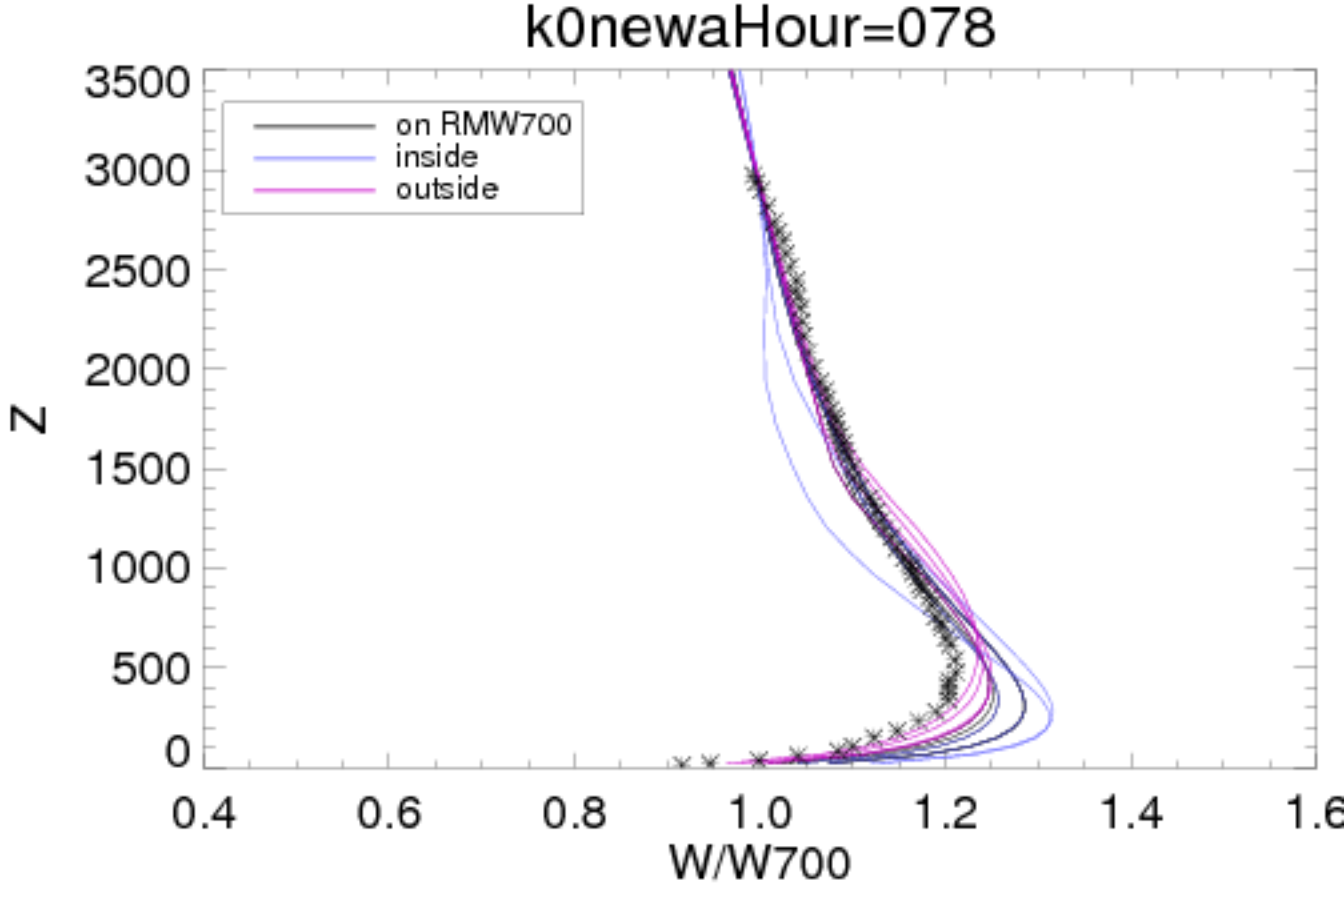
k0newaHour=078
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

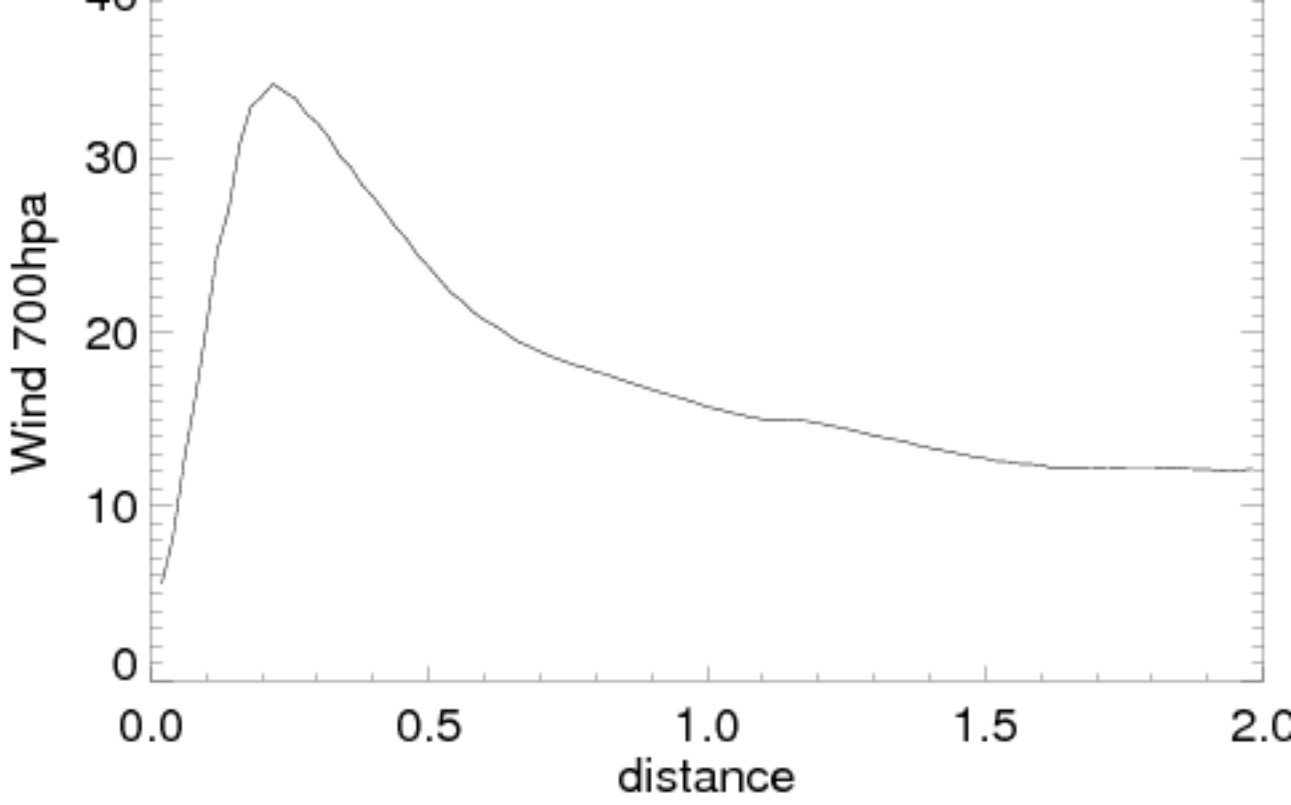
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

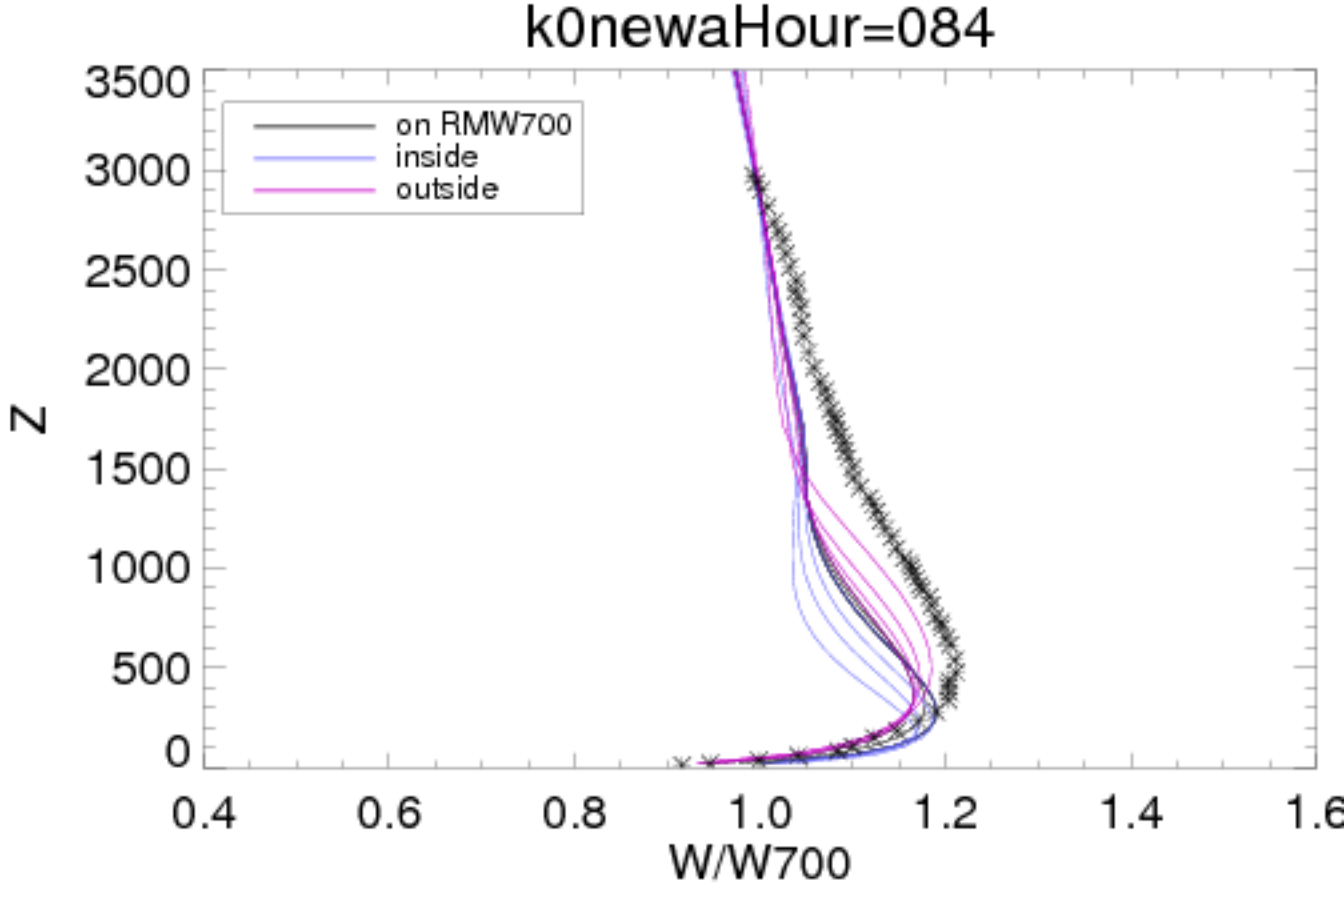
k0newaHour=084
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

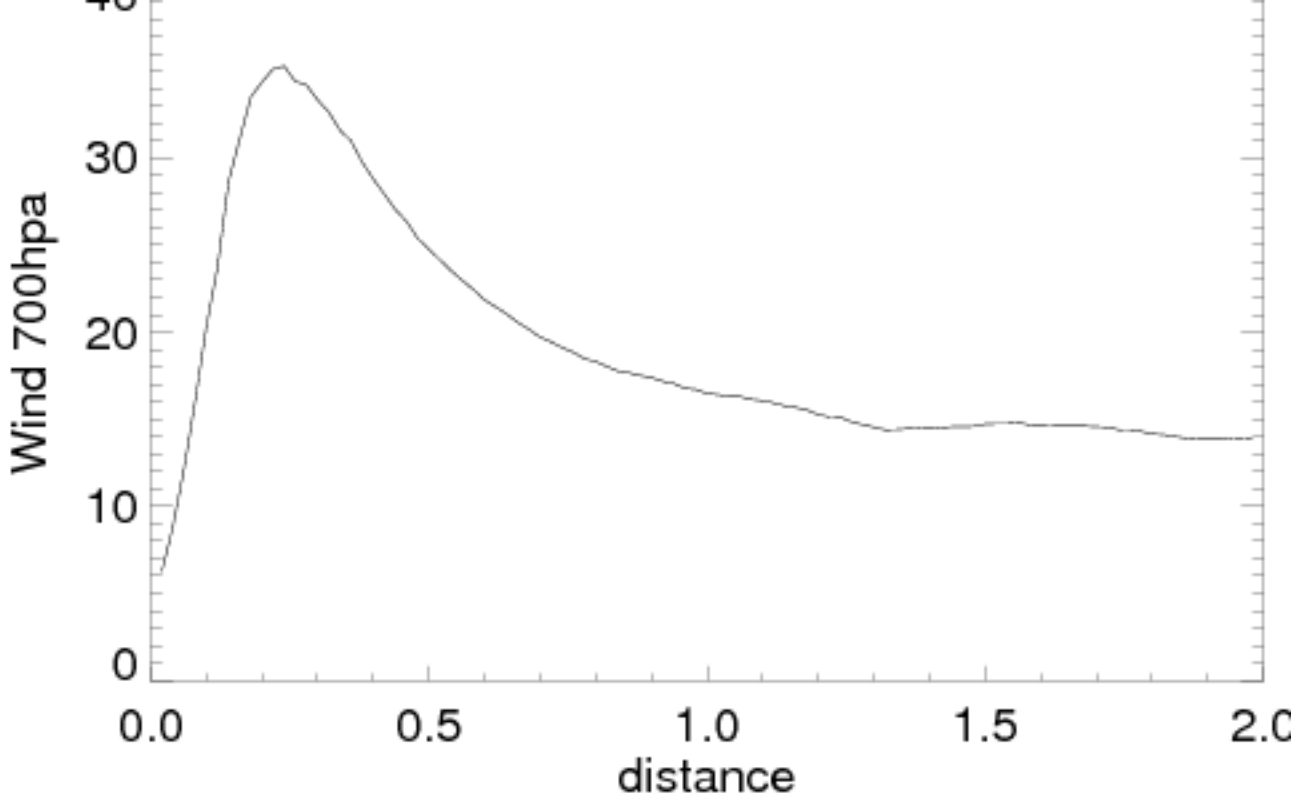
Wind 700hpa
0
10
20
30
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

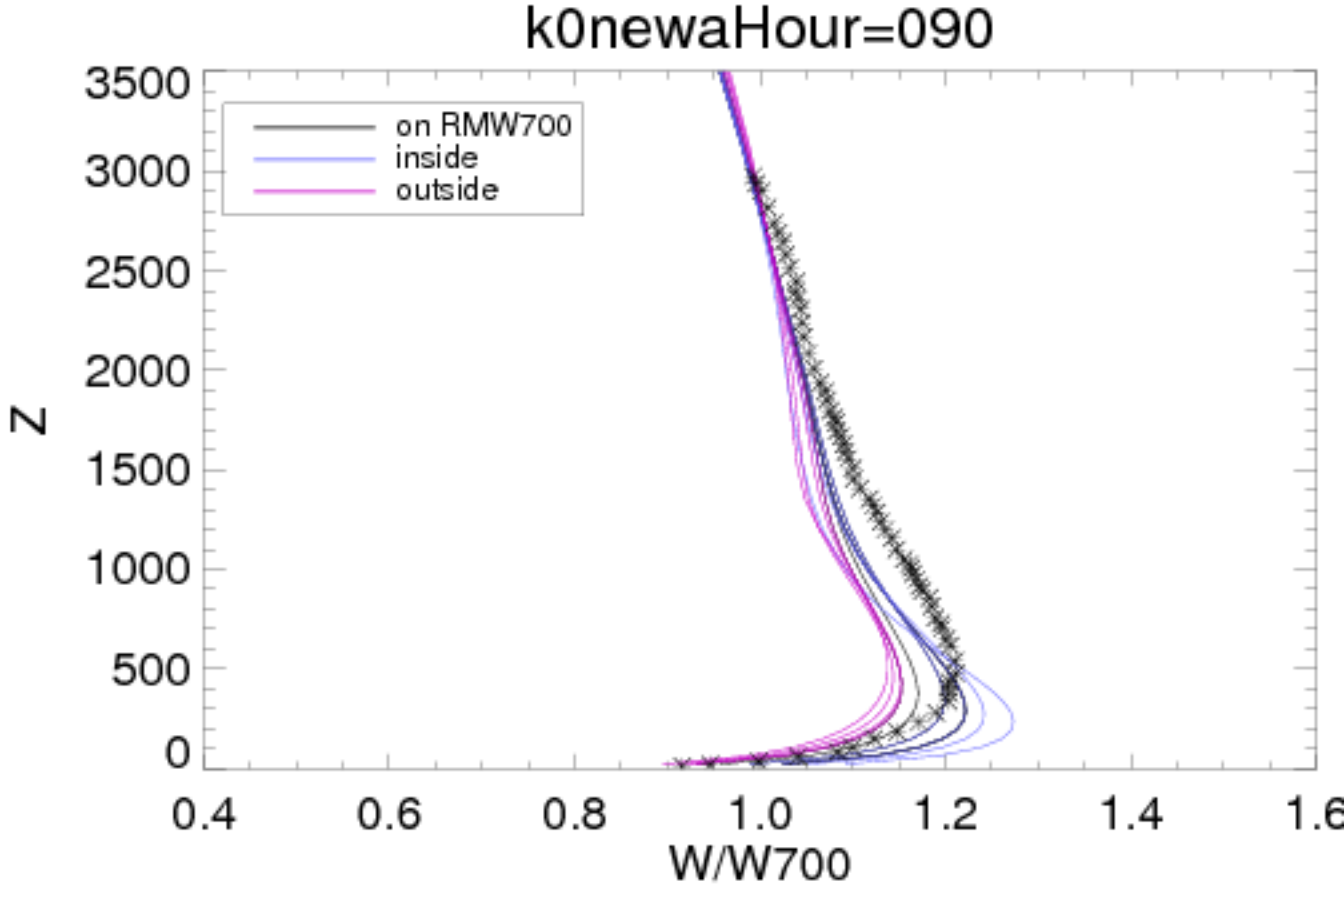
k0newaHour=090
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

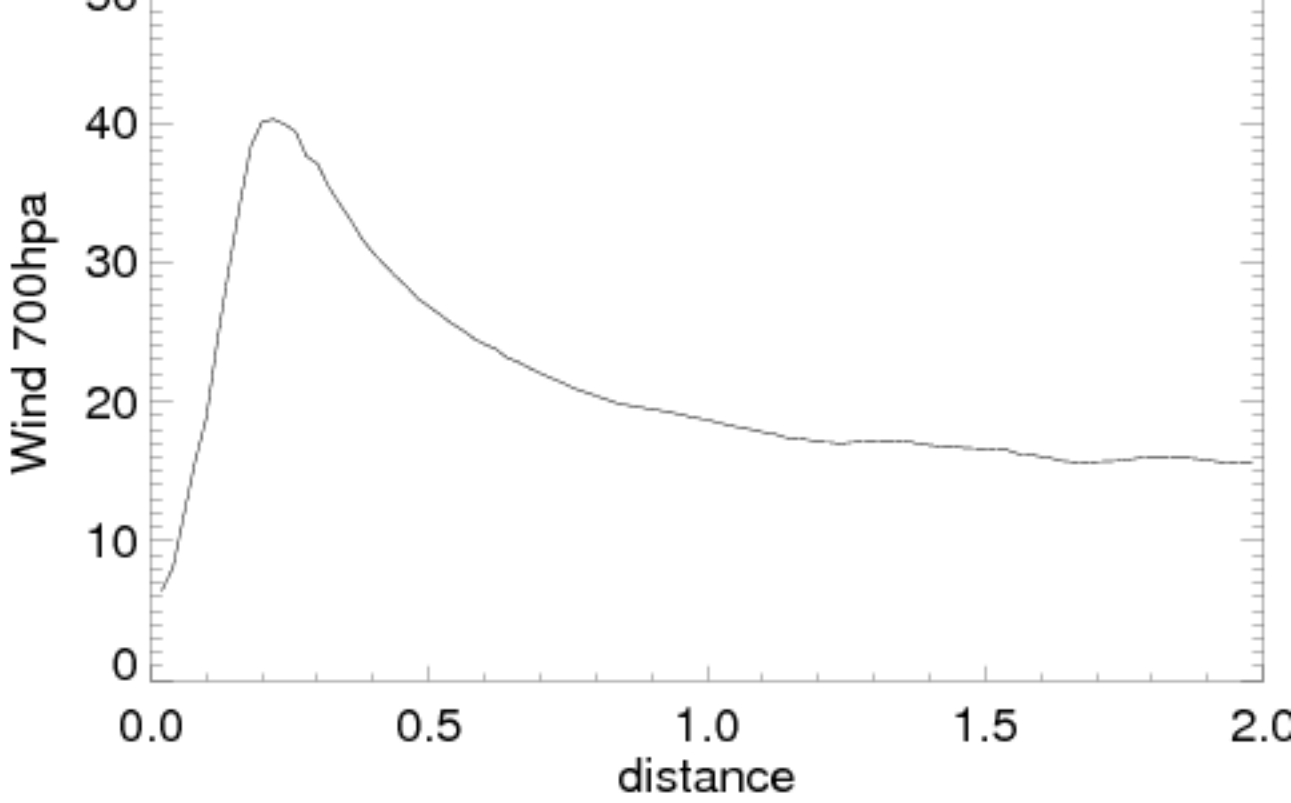
Wind 700hpa
0
10
20
30
40
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

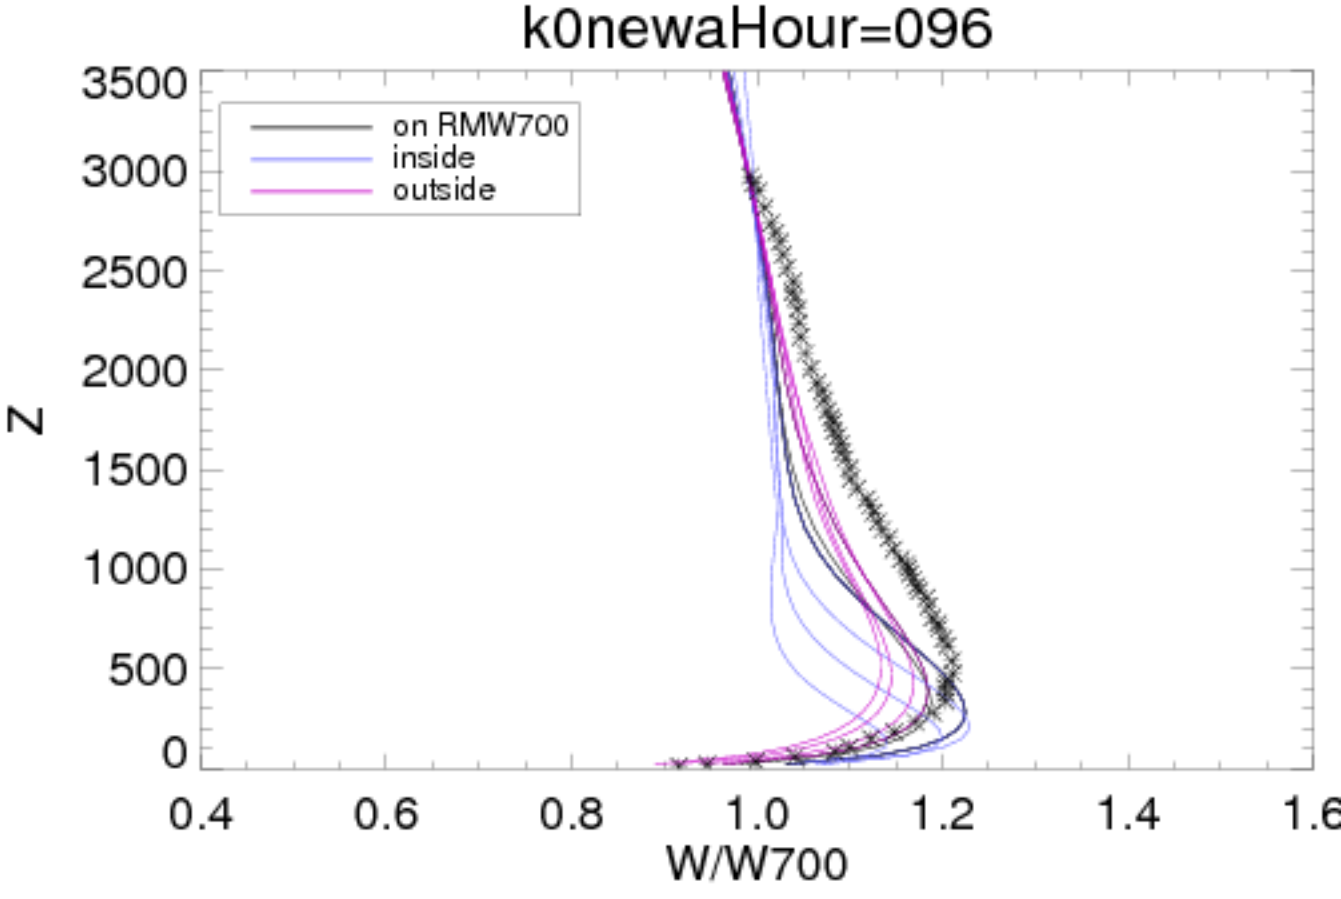
k0newaHour=096
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

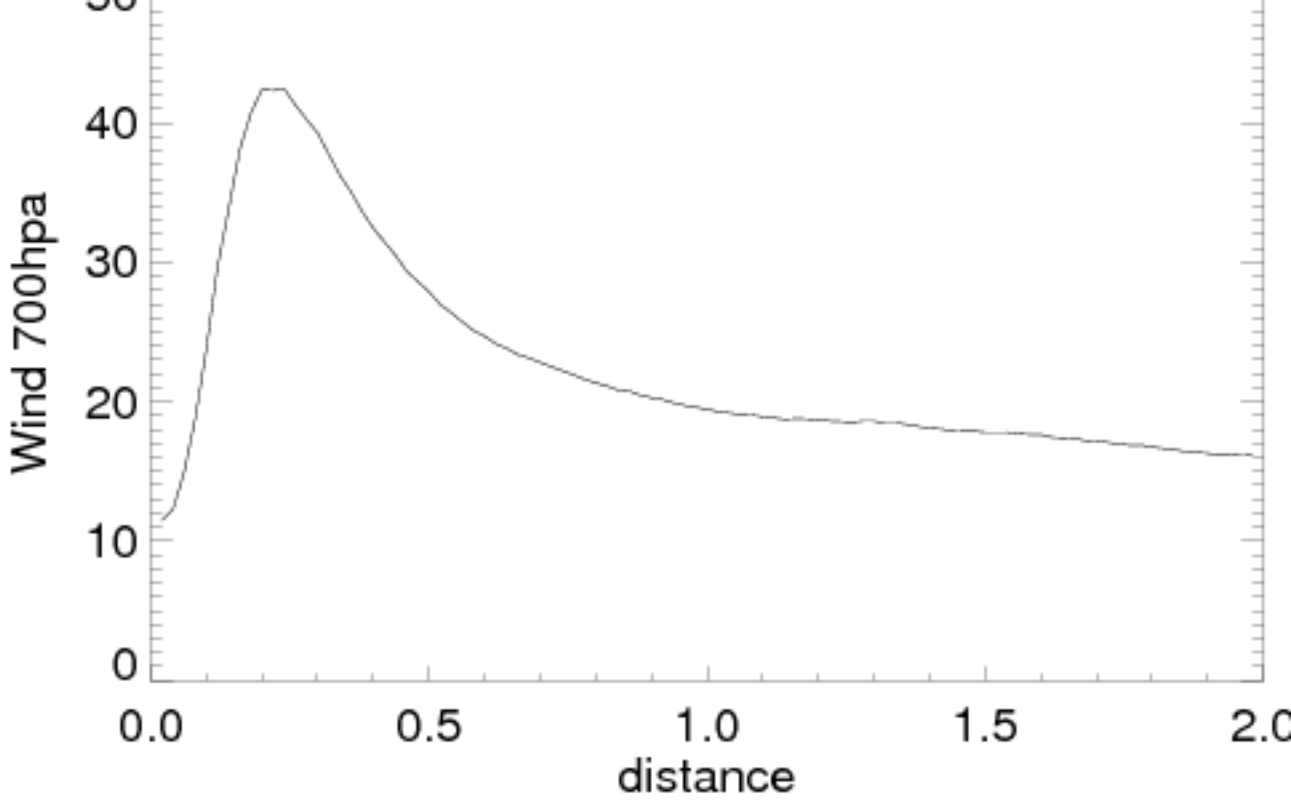
Wind 700hpa
0
10
20
30
40
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

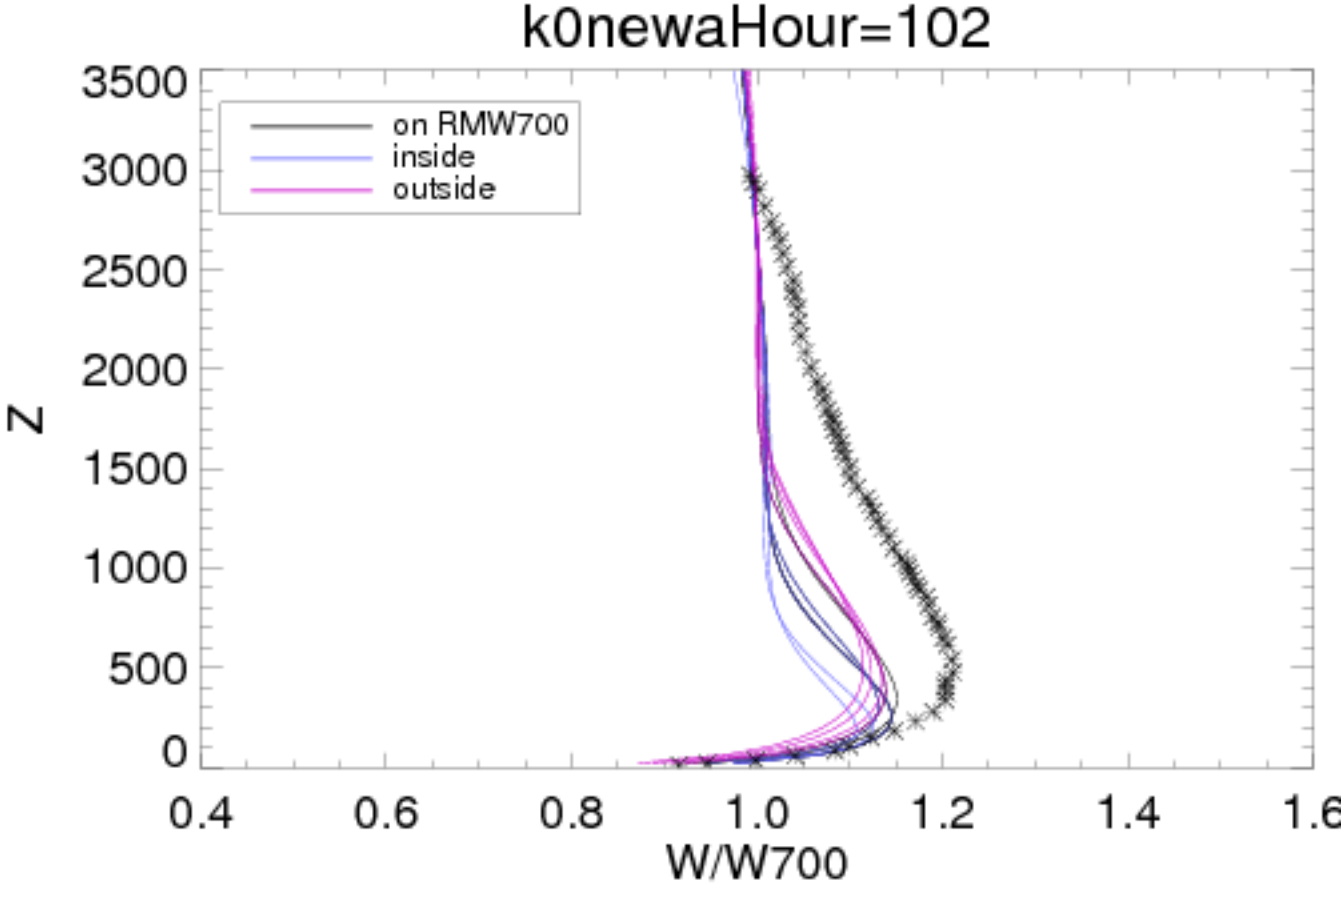
k0newaHour=102
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700

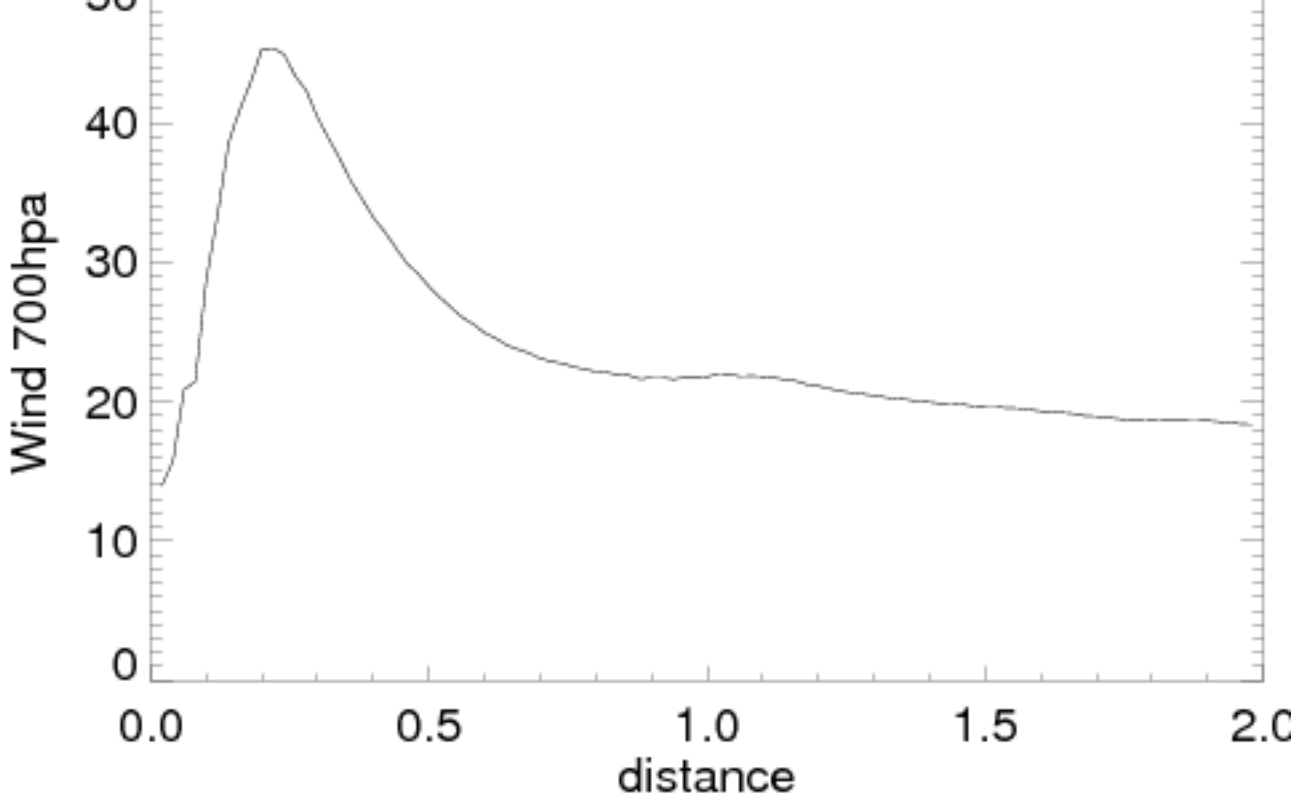
Wind 700hpa
0
10
20
30
40
0.0
0.5
1.0
1.5
distance

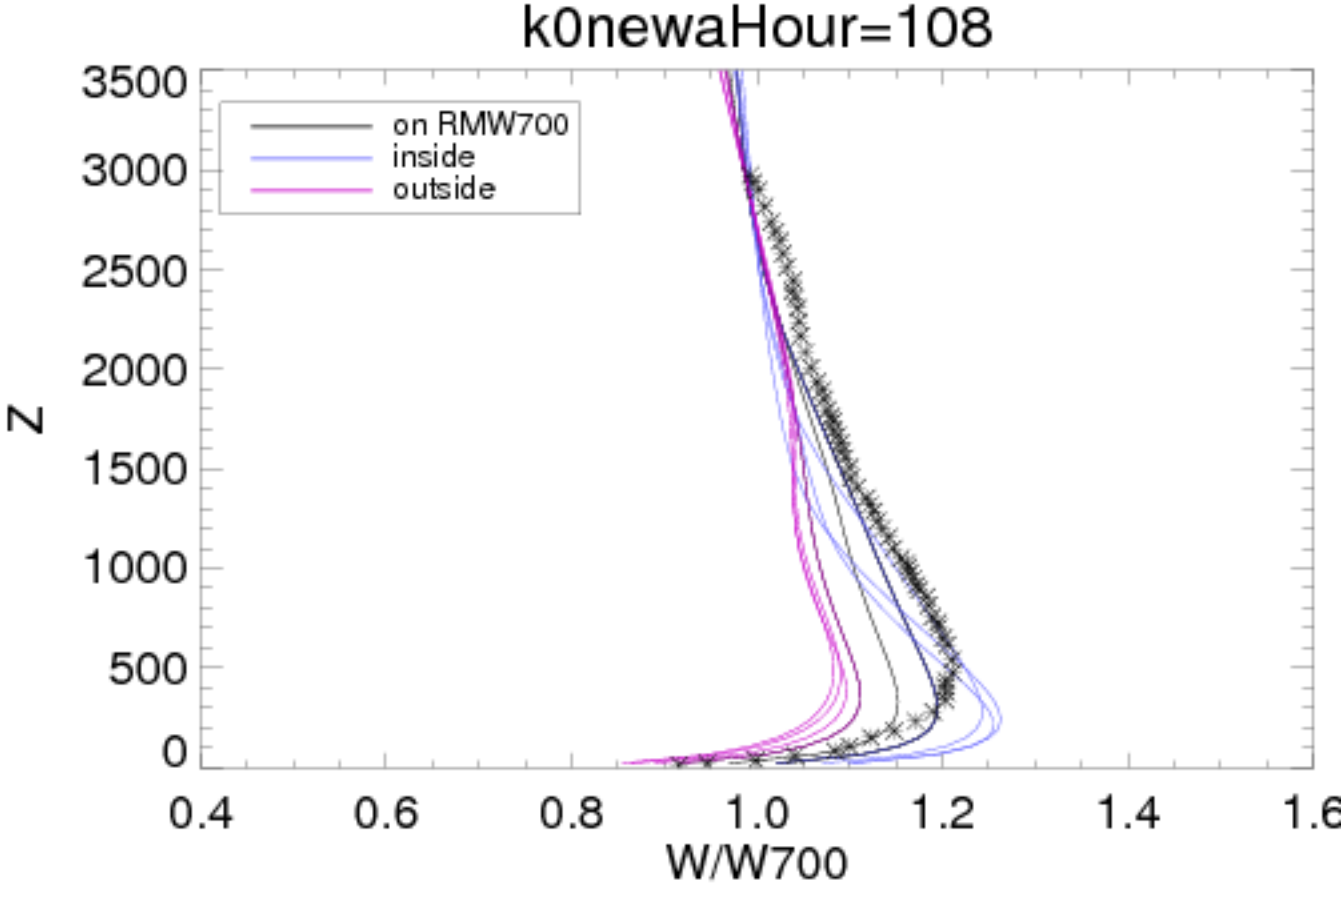
k0newaHour=108
on RMW700
inside
outside
Z
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700